


SCHEMAT WENTYLACJI RURY OCHRONNEJ

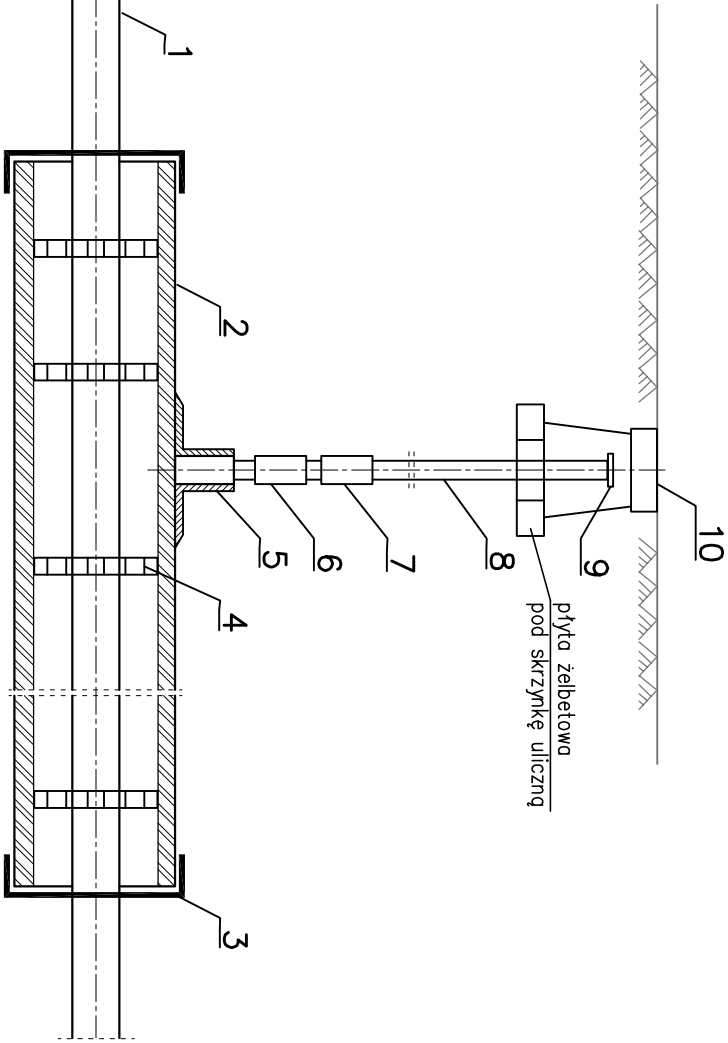

LEGENDA:

1. Rura przewodowa PE klasy 100 SDR11
2. Rura ochronna PE klasy 100 SDR11
3. Manszeta gumowa lub opaska termokurczliwa
4. Płaza dystansowa z PE
5. Siódło elektrooporowe PE
6. Mufa elektrooporowa PE
7. Kształtka przejściowa nierozłączna PE/stal
8. Rura stalowa izolowana
9. Korek gwintowany
10. Żeliwna skrzynka uliczna

UWAGA:

1. Rozpatrywac łącznie z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym gazociągu
2. Rozpatrywac łącznie z zestawieniem materiału (opis techniczny)
3. Rozstaw płyt zgodnle z zalecenlaml producenta



WBP Zabrze Sp. z o.o.

INWESTOR TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

MODERNIZACJA TOROWISKA
W UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH I MONIUSZKI W BYTOMIU

FAZA PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
Schemat wentylacji rury ochronnej

TYTUŁ PROJ.	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	ZESPÓŁ	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. BRZENK	SLK/2375/ POOS/08	WOD-KAN-GAZ	Brzenk	ZI	—	08.2010
ASYSTENT PROJ.	inż. L. CZECH	—	—	Czech	—	—	—
WYKONAŁ	inż. L. CZECH	—	—	Czech	NR RYS.	—	—
SPRAWDZIŁ	mgr inż. A. CICHON	AC-II-4/20/ 7131/183/2001	WOD-KAN-GAZ	Cichon	Ze-3984D/P.s.g/04		