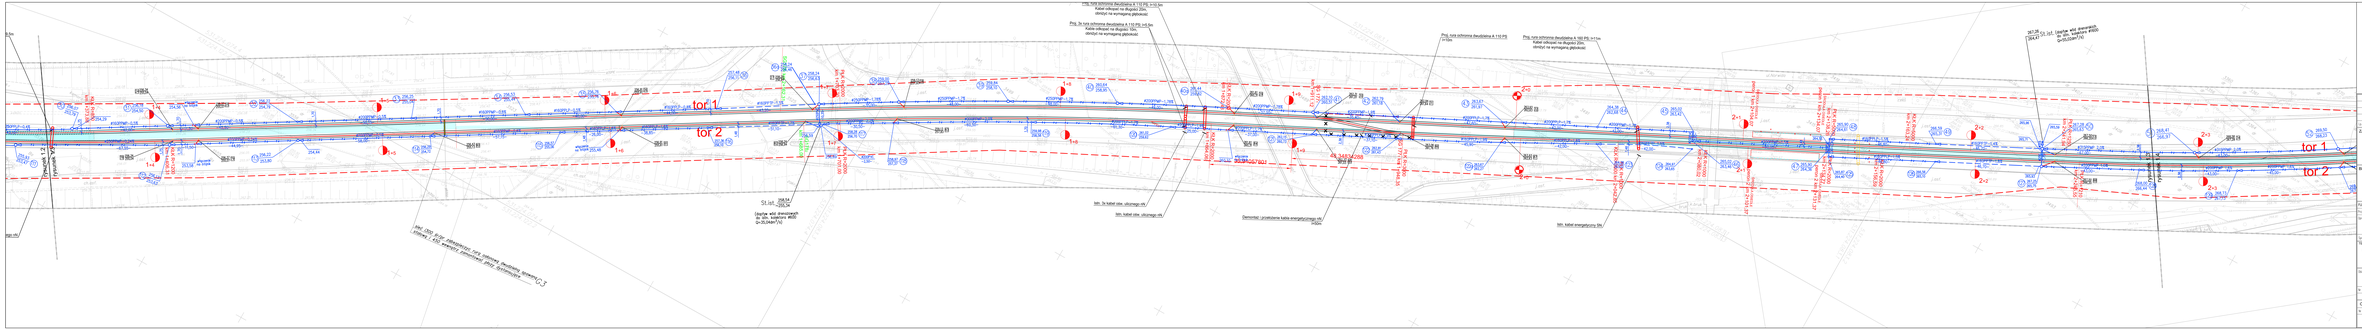
tor 1
tor 2
tor 1
tor 2
Proj. kab.trójfazowy (kezdzieniu R 110 PE, k=0,9m
Kabel odłączyć na długości 20m,
zbrojąc na wymagany promień
Proj. 3x kab.trójfazowy (kezdzieniu R 110 PE, k=0,9m
Kabel odłączyć na długości 30m,
zbrojąc na wymagany promień
Proj. kab.trójfazowy (kezdzieniu R 110 PE)
Proj. kab.trójfazowy (kezdzieniu R 100 PE, k=1,0m
Kabel odłączyć na długości 20m,
zbrojąc na wymagany promień
Sł. kat. 2SK54
Układzie wiązi energetycznych
(kl.ciągu: kl.ciągu: PSEO
Q=20,0daN/TX)
Istn. 3x kabel obie. uziomego rdz.
Istn. kabel obie. uziomego rdz.
Demontaż i przełożenie kabla energetycznego rdz.
Istn. kabel energetyczny Sw.
Istn. 2x kabel obie. uziomego rdz.
Istn. 2x kabel obie. uziomego rdz.
Istn. 2x kabel obie. uziomego rdz