


Zabezpieczenie kabli w wykopach.

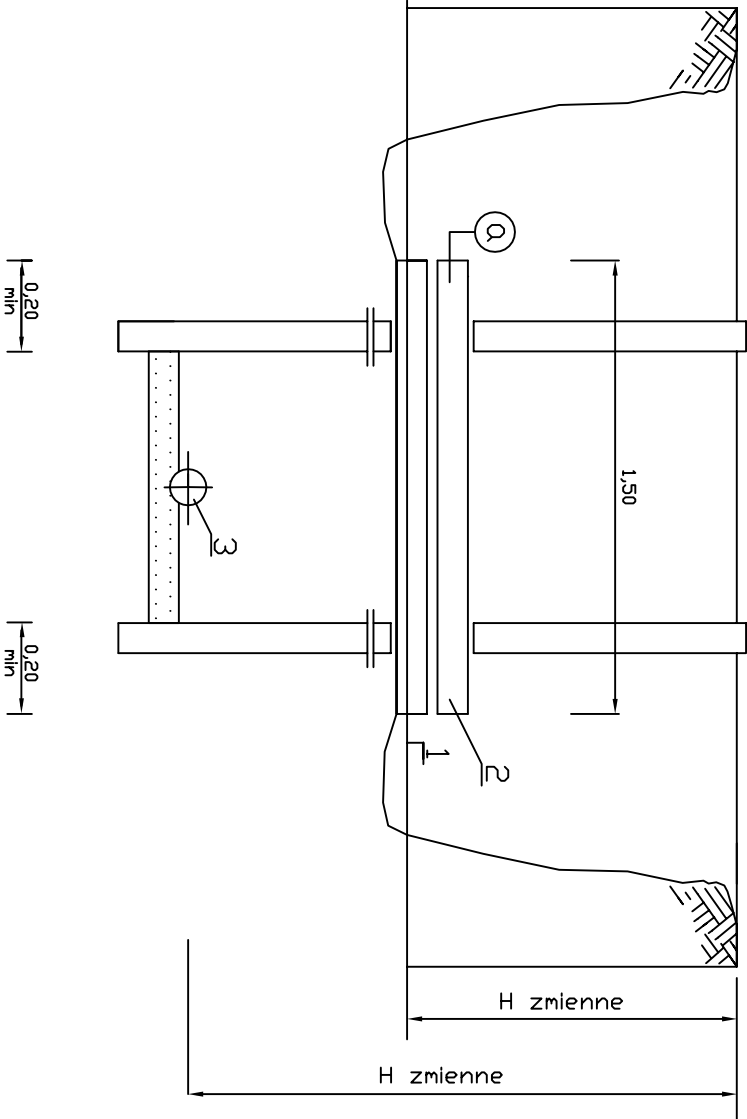

Zabezpieczenie kabla

1. istniejący kabel energetyczny lub telekomunikacyjny
2. dzielone rury osłonowe typu A 110 PS do kabli
3. projektowany przewód wodociagowy, kanalizacyjny

Uwaga.

zabezpieczenia nie demontować
pozostawić na stałe

Lp./No.		Typ modyfikacji/Modification		Data/Date	Podpis/Signature
ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER					
 Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów tel. (+48) 32 246 60 61 fax: (+48) 32 251 00 96 e-mail: ts@tram-slaskie.pl					
BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE					
 MIB Polska Sp. z o.o. ul. Darasza 5 30-826 Kraków tel. (+48) 12 619 24 00 fax: (+48) 12 619 24 19 e-mail: biuro@mib.pl					
FUNKCJA / FUNCTION		IMIĘ I NAZWISKO / NAME	BRANŻA / DISCIPLINE	NR UPRAWNIENI / LICENSE	PODPIS / SIGNATURE
Projektant/Designer		inż. Anna Sałtka	sanitarna	644/Pw/94	
Opracował/Work out		mgr inż. Justyna Desperak	sanitarna		
Sprawdził/Evaluated		inż. Zofia Lewandowska	sanitarna	39/83/Pw	
TEMAT / SUBJECT					
MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W SOSNOWCU UL. 3 MAJA, OD CWK DO PĘTLI ZAGÓRZE					
Projekt przebudowy odwodnienia torowiska tramwajowego					
Obiekt/Obje		Nazwa rysunku/Drawing title			
		Zabezpieczenie kabli w wykopach			
Nr Umowy/Contract No.		Skala/Scale	Data/Date		
DO/318/09			12.2010		
OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION					
Nr projektu/Project No.		Branża/Branch	Stadium/Phase	Część/Part	Nr rysunku/Drawing No.
S		PW	1	RYS. 15	