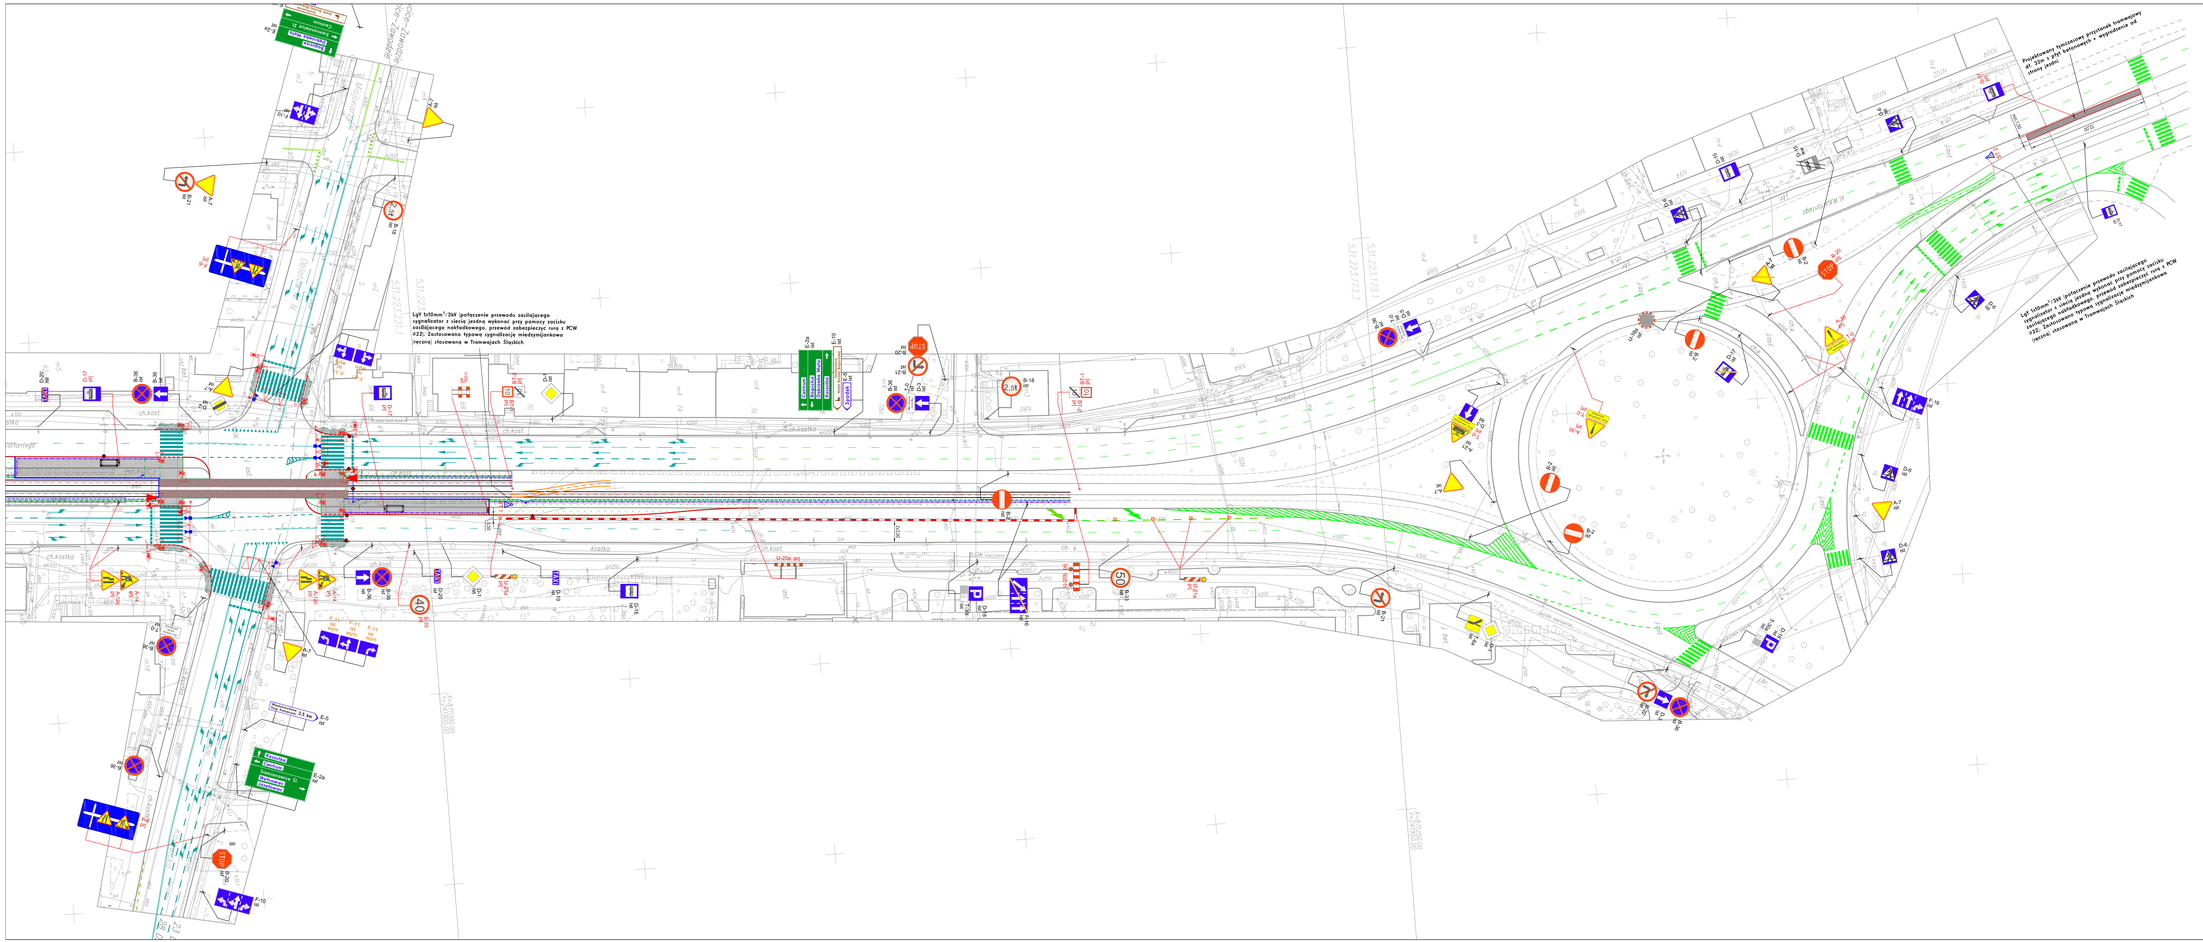
Lgf 1x10mm²/3kV połączenie przewodu zasilającego sygnalizator z siecią jedną wykonać przy pomocy zasilku rezdzielczego nadziemnego, przewód zabezpieczyć rurą z PCW 022; Zastosowano typowe sygnalizacje międzymijankowe (wzorcą stosowaną w Tramwajach Śląskich
Lgf 1x10mm²/3kV połączenie przewodu zasilającego sygnalizator z siecią jedną wykonać przy pomocy zasilku rozdzielczego nadziemnego, przewód zabezpieczyć rurą z PCW 022; Zastosowano typowe sygnalizacje międzymijankowe (wzorcą stosowaną w Tramwajach Śląskich
Projektowany tymczasowy przystanek tramwajowy dla linii z pętli Kostuchna - wysunięcie od strony Zakładu Kąpielowego
Projektowany tymczasowy przystanek tramwajowy dla linii z pętli Kostuchna - wysunięcie od strony Zakładu Kąpielowego
Kostuchna
Zawodzie
Kostuchna
Zawodzie
Kostuchna
Zawodzie