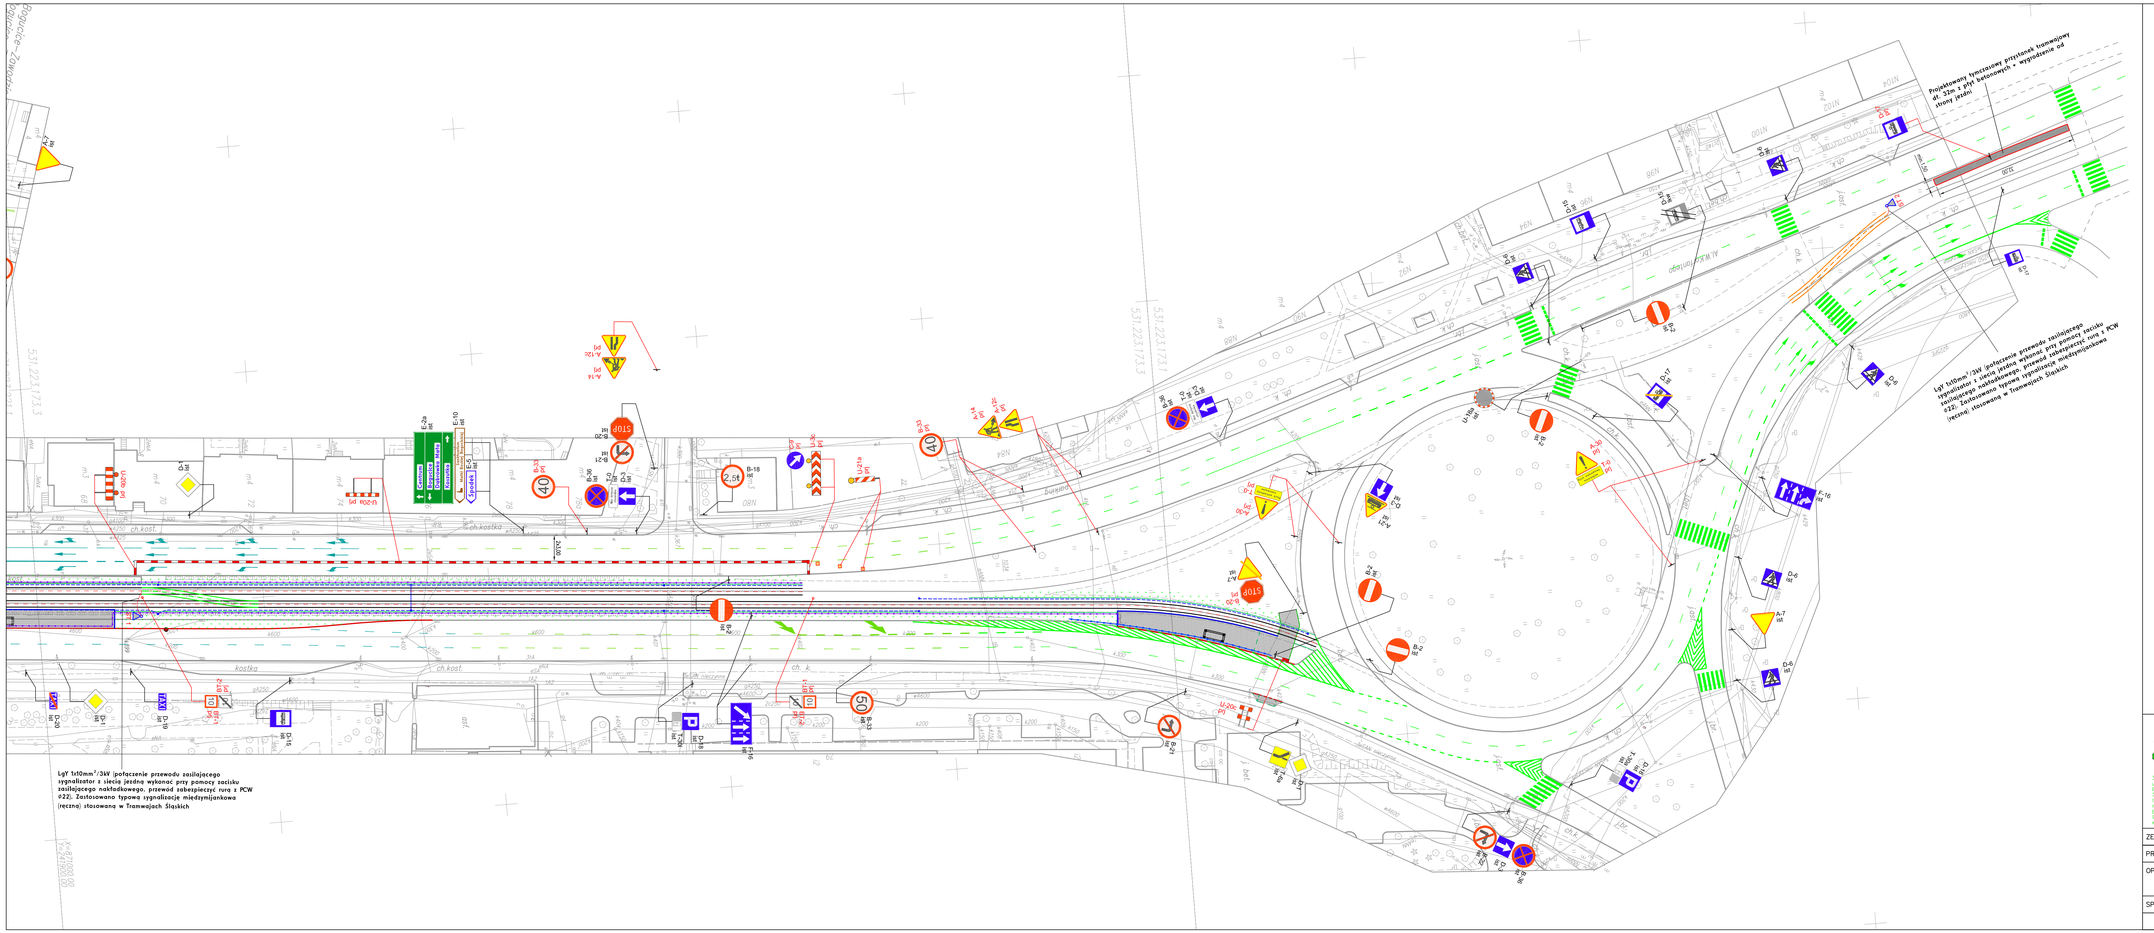
Projektowany tymczasowy przystanek tramwajowy dł. 32m z płyt betonowych + wyposażenie od strony jezdni
Lgy 1x10mm²/3kV (połączenie przewodu zasilającego sygnalizator z siecią jezdną wykonać przy pomocy zaciku zasilającego nakładkowego, przewód zabezpieczyć rurą z PCW ø22). Zastosowano typowe sygnalizacje międzymijankowe (ręczne) stosowane w Tramwajach Śląskich
Lgy 1x10mm²/3kV (połączenie przewodu zasilającego sygnalizator z siecią jezdną wykonać przy pomocy zaciku zasilającego nakładkowego, przewód zabezpieczyć rurą z PCW ø22). Zastosowano typowe sygnalizacje międzymijankowe (ręczne) stosowane w Tramwajach Śląskich
kostka
ch.kost.
ch.kostka
ch.k.
531.221/73.3
531.221/73.1
531.221/73.2
N60
N64
N66
N68
N69
N70
N71
N72
N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N81
N82
N83
N84
N85
N86
N87
N88
N89
N90
N91
N92
N93
N94
N95
N96
N97
N98
N99
N100
N101
N102
N103
N104
N105
N106
N107