

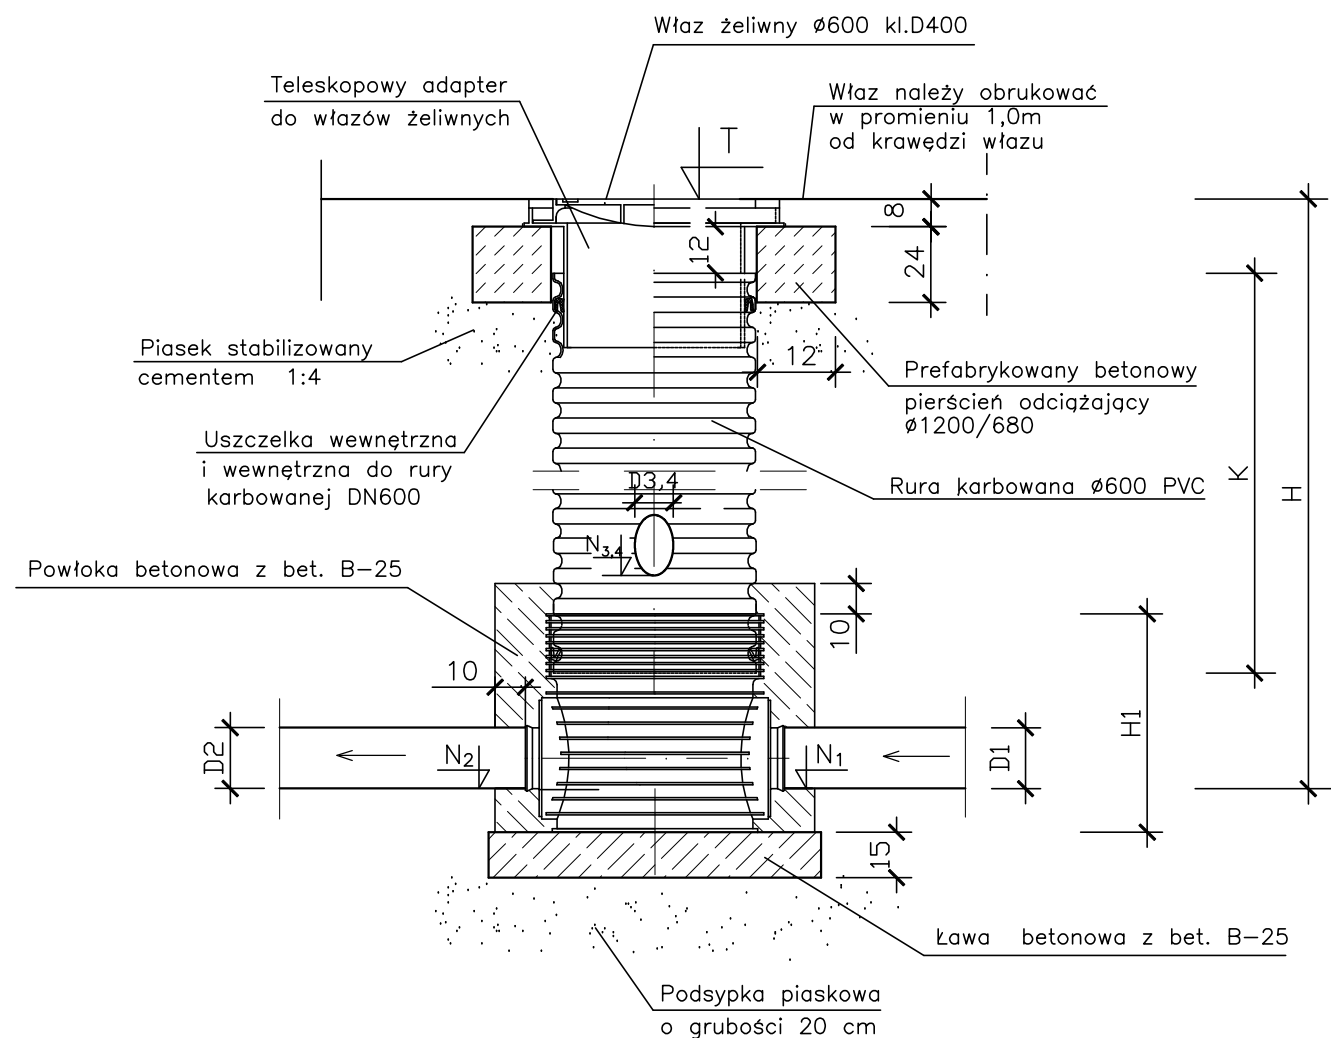


Tabela zmiennych

NR STUDNI	RZĘDNE (m n.p.m.)					ŚREDNICE KANAŁÓW(m)				H1 (mm)	H (m)	K (m)
	T	N ₁	N ₂	N ₃	N ₄	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄			
D6	285,32	282,64	282,64	283,54	—	0,40	0,40	0,20	—	715	2,68	2,01
D8	285,49	282,75	282,75	283,70	283,50	0,40	0,40	0,20	0,20	715	2,74	2,07
D11	285,83	283,31	283,31	284,06	284,26	0,40	0,40	0,20	0,20	715	2,52	1,85
D13	286,01	283,61	283,61	284,36	284,56	0,40	0,40	—	0,20	715	2,40	1,73

UWAGI:

- Montaż studzienki oraz typu zwieńczenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- Dla podłączenia średnic DN200 do dna studzienki stosować odpowiednie kształtki redukcyjne.
- Kinetę wyposażać w końcówki rur przyłączeniowych do połączenia z rurami o wydłużonym kielichu
- Włączenia projektowanych kanałów powyżej kinety należy wykonać poprzez wkładkę "in situ".

KONFIGURACJA KINET:

- Dla studzienek D2, D4, D7, D9 stosować kinetę przepływową 0° Dn400mm.

Lider: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO w Bydgoszcz Spółka z o.o.			
ECM GROUP POLSKA			
Temat:	Sanitarna	PB/PW	Bd 4449
	Branża	Stadium	Nr zlecenia
Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie	Autor projektu	mgr inż. Tomasz Kochanowski upr.bud.KUP/0055/POOS/10 w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepl., wentyl., gaz., wodoc.i kanalizacyjnych	
Przedmiot opracowania:	Sprawdził	mgr inż. Piotr Siekierkowski upr.bud.KUP/0133/POOS/05 w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepl., wentyl., gaz., wodoc.i kanalizacyjnych	
	06.2010	1:25	6
	Data	Skala	Nr rysunku