


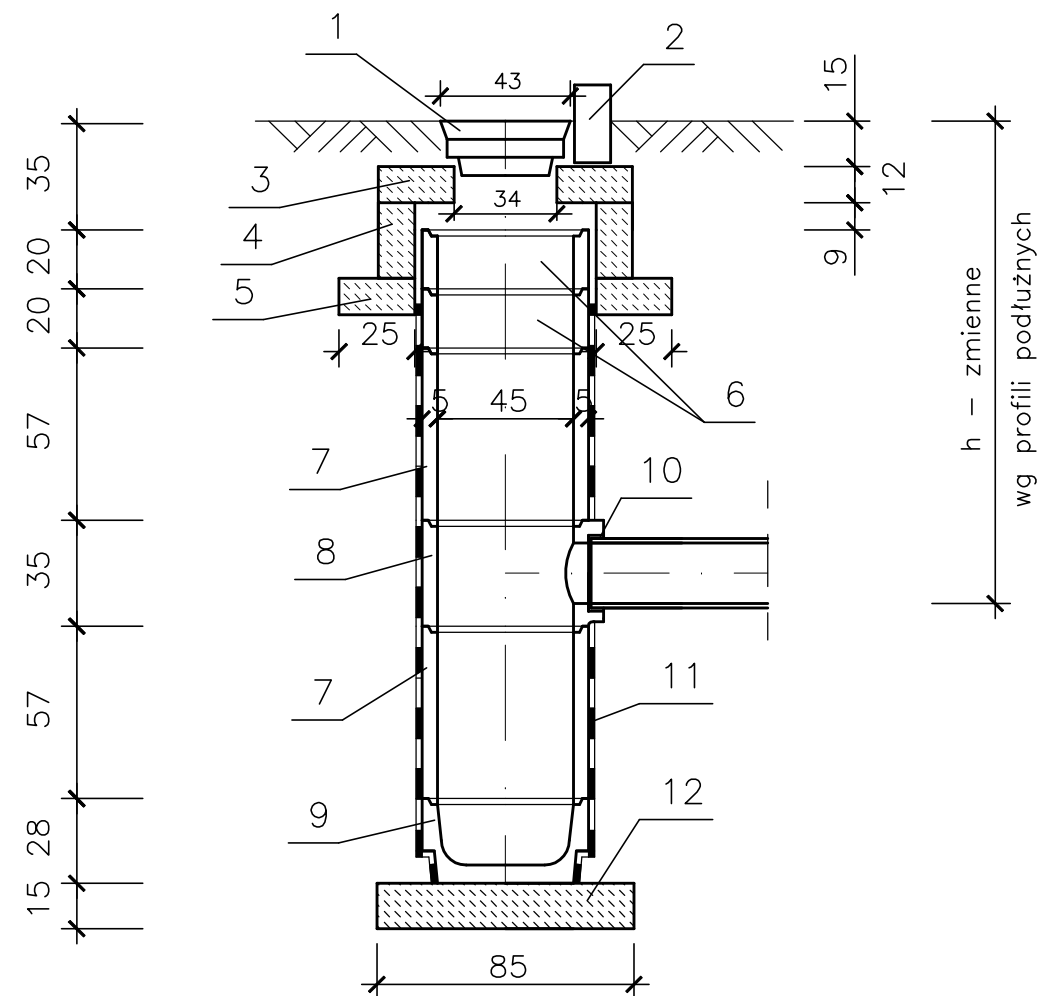


OZNACZENIA:

- 1–Wpust żeliwny typowy kl. D, na zawiasach–uchyłny o wymiarach 430x620mm
- 2–Krawężnik
- 3–Pierścień betonowy $\varnothing 840\text{mm}$ (B25)
- 4–Podstawa betonowa $\varnothing 600/840$ (B25)
- 5–Pierścień betonowy $\varnothing 600/1100$ (B25)
- 6–Prefabrykowane krążki pośrednie wys.19,5cm
- 7–Prefabrykowane krążki pośrednie wys.57cm
- 8–Prefabrykowany element przyłączeniowy
- 9–Prefabrykowane dno osadnikowe
- 10–Przejście szczelne dla rury $\varnothing 0,20\text{m}$ PVC
- 11–Bitizol 2x(R+P)
- 12–Warstwa wyrównawcza z betonu B10

UWAGA:

1. Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą PN–EN 124:2000

PIERŚCIEŃ BETONOWY $\varnothing 840\text{mm}$
Z OTWOREM 340/480mm
Z BETONU B25

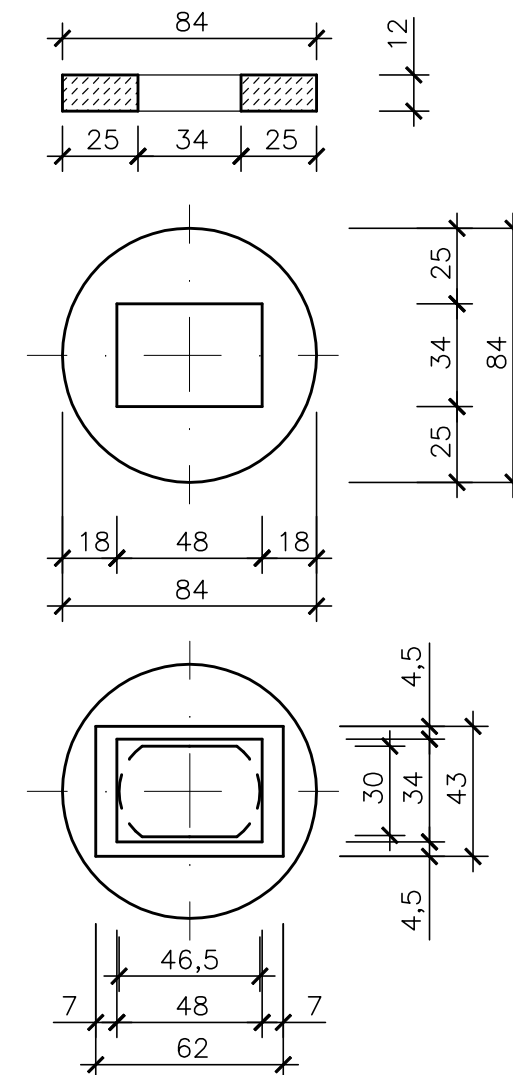

Lider: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO w Bydgoszcz Spółka z o.o.			
ECM GROUP POLSKA			
Temat:	Sanitarna	PB/PW	Bd 4449
	Branża	Stadium	Nr zlecenia
Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie	Autor projektu	mgr inż. Tomasz Kochanowski upr.bud.KUP/0055/POOS/10 w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepł., wentyl., gaz., wodoc.i kanalizacyjnych	
	Przedmiot opracowania:	mgr inż. Piotr Siekierkowski upr.bud.KUP/0133/POOS/05 w specjalności instal. w zakresie sieci, instal. i urządzeń ciepł., wentyl., gaz., wodoc.i kanalizacyjnych	
Betonowa studzienka ściekowa do wpustów ulicznych zwieńczona typowym wpustem	06.2010	1:25	7
	Data	Skala	Nr rysunku