


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN1000

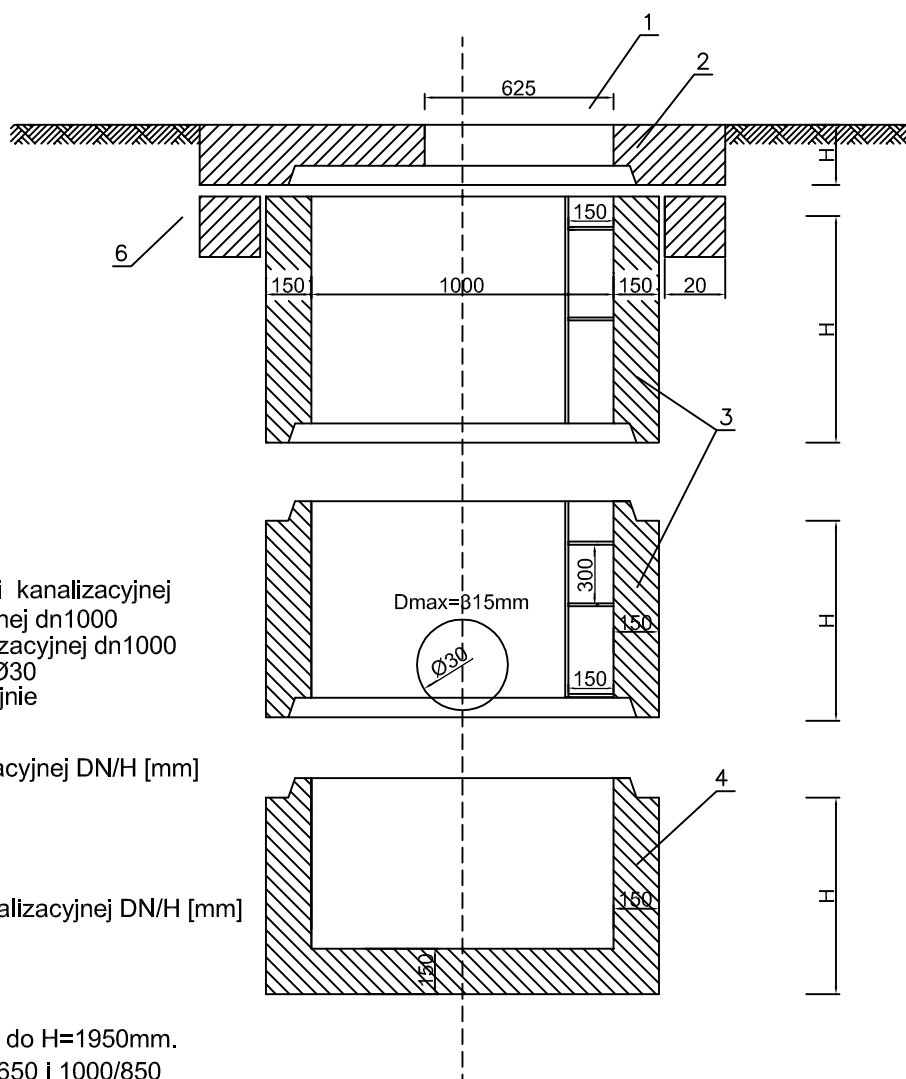

Zaprojektowano studnię kanalizacyjną dn1000 (KD1) z osadnikiem.

Podstawa studni posłuży jako osadnik H=0,65m.

Włączenie projektowanych kanałów z rur z PVC należy wykonać za pomocą przejść szczelnych patrz opis techniczny pkt. 3.7..

Inwestor (Zamawiający):



TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

Generalny Projektant:



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA

25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65

tel.(048-41) 33-52-800, fax. 33-52-843

http://www.chodor-projekt.com.pl

e-mail: office@chodor-projekt.com.pl

Inwestycja:

PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
UL. PIŁSUDSKIEGO I 3 MAJA W SOSNOWCU

Treść rysunku:

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ f1000

Stadium:

PROJEKT
BUDOWLANY

Projektant:

Imię i nazwisko:

(specjalność)

Nr upr.:

Podpis:

Branża:

SANITARNA

Sprawdzający:

mgr inż. K. Woźniak

SWK/0128/POOS/04

Data:

grudzień 2012

As. Projektanta:

mgr inż. K. Kosmala

SWK/0151/POOS/10

Skala:

SCHEMAT

As. Projektanta:

Rysunek Nr:

KD-PB-0-006

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Budownictwa "CHODOR-PROJEKT" Sp. z o.o.