


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN1000

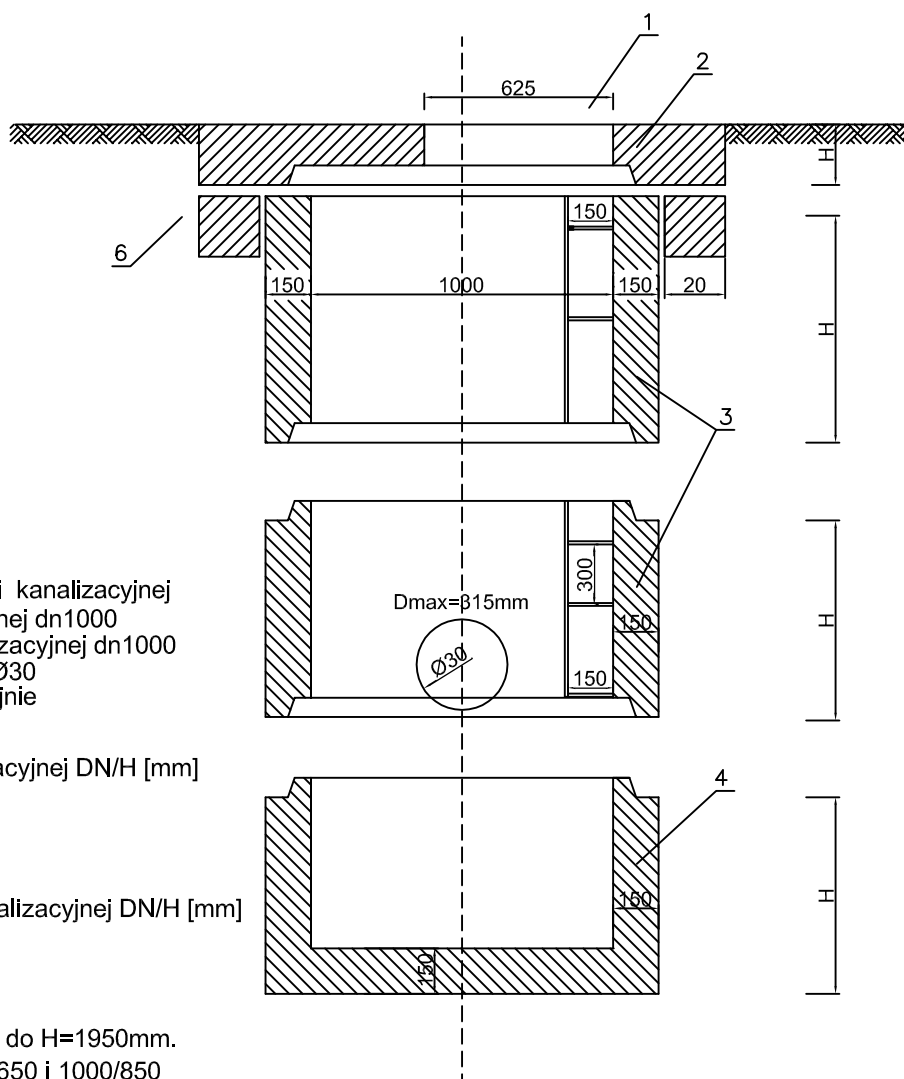

Legenda

- 1 - właz żeliwny klasy D400
- 2 - płyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
- 3 - krąg studzienki kanalizacyjnej dn1000
- 4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1000
- 5 - drabinka żelazowa stalowa Ø30 zabezpieczona antykorozyjnie
- 6 - pierścień odciążający

Wielkość kręgu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H: 1000/250
1000/500
1000/750
1000/1000

Wielkość podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H: 1000/650
1000/850
1000/900
1000/950

Wysokość podstawy co 50mm do H=1950mm.

Dmax 315mm dla DN/H:1000/650 i 1000/850

Zaprojektowano studnię kanalizacyjną dn1000 (KD1) z osadnikiem.

Podstawa studni posłuży jako osadnik H=0,65m.

Włączenie projektowanych kanałów z rur z PVC należy wykonać za pomocą przejść szczelnych patrz opis techniczny pkt. 3.7..

Inwestor (Zamawiający):



TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

Generalny Projektant:



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA

25-558 Kielce, ul. Zagłębiańska 65
tel.(048-41) 33-52-800, fax. 33-52-843
http://www.chodor-projekt.com.pl
e-mail: office@chodor-projekt.com.pl

Inwestycja:

PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
UL. PIŁSUDSKIEGO I 3 MAJA W SOSNOWCU

Treść rysunku:

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ fi1000

Stadium:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:

Imię i nazwisko:
(specjalność)

Nr upr.:

Podpis:

Branża:

SANITARNA

Sprawdzający:

mgr inż. K. Woźniak
(sanitarna)

SWK/0128/POOS/04

Data:

grudzień 2012

As. Projektanta:

mgr inż. K. Kosmala

SWK/0151/POOS/10

Skala:

SCHEMAT

As. Projektanta:

Rysunek Nr:

KD-PW-0-006

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Budownictwa "CHODOR-PROJEKT" Sp. z o.o.