


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ DN1200

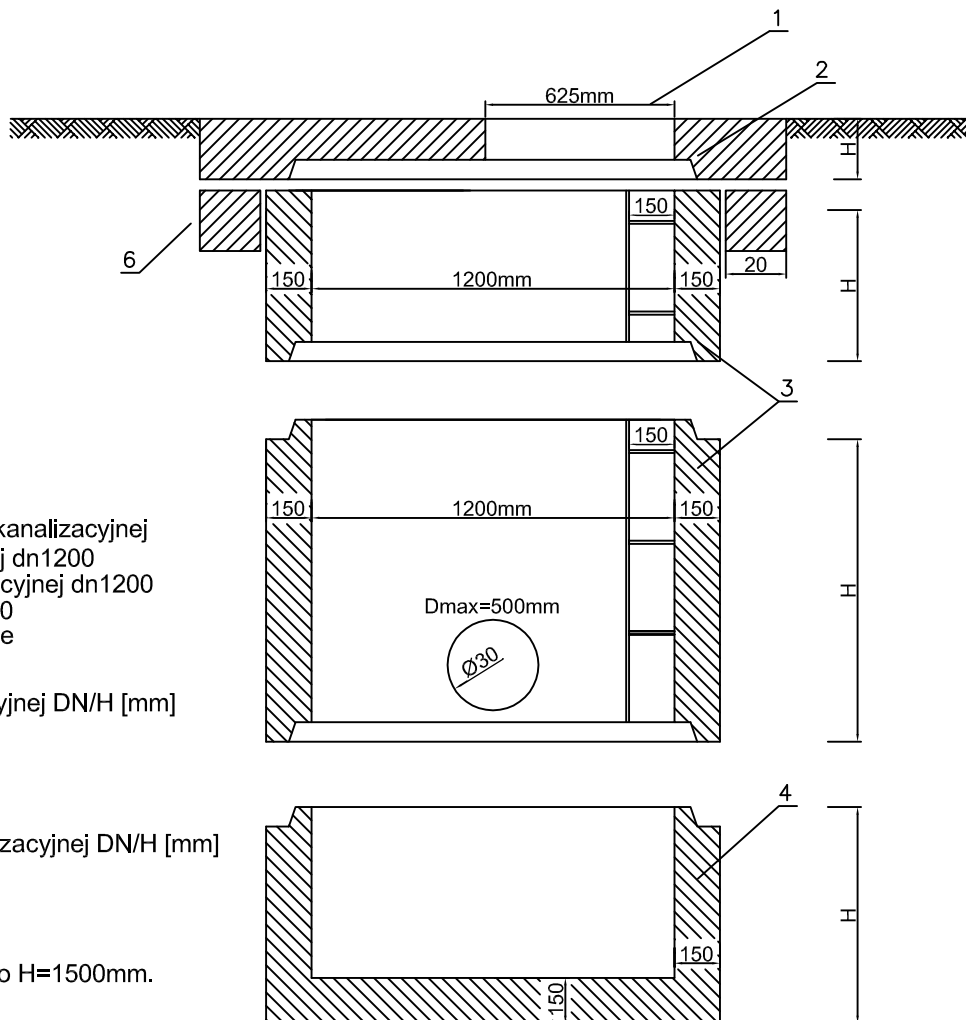

Legenda

- 1 - właz żeliwny klasy D400
- 2 - płyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
- 3 - krąg studzienki kanalizacyjnej dn1200
- 4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1200
- 5 - drabinka szalowa stalowa Ø30 zabezpieczona antykorozyjnie
- 6 - pierścień odciążający

Wielkość kręgu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H: 1200/250
1200/500
1200/750
1200/1000

Wielkość podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H: 1200/650
1200/850
1200/900
1200/950

Wysokość podstawy co 50mm do H=1500mm.

Dmax 500mm

Zaprojektowano studnię kanalizacyjną (KD7) dn1200 z osadnikiem.

Podstawa studni posłuży jako osadnik H=0,65m.

Włączenie projektowanych kanałów z rur z PVC należy wykonać za pomocą przejść szczelnych patrz opis techniczny pkt. 3.7..

Inwestor (Zamawiający):		 TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów	
Generalny Projektant:		 CHODOR PROJEKT BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65 tel.(048-41) 33-52-800, fax. 33-52-843 http://www.chodor-projekt.com.pl e-mail: office@chodor-projekt.com.pl	
Inwestycja: PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. PIŁSUDSKIEGO I 3 MAJA W SOSNOWCU			
Treść rysunku:		Stadium:	
SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ fi1200		PROJEKT WYKONAWCZY	
	Imię i nazwisko: (specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	<i>inż. E. Orlińska-Pułka (sanitarna)</i>	<i>SNK/0128/POOS/04</i>	
Sprawdzający:	<i>mgr inż. K. Woźniak (sanitarna)</i>	<i>SNK/0151/POOS/10</i>	
As. Projektanta:	<i>mgr inż. K. Kosmala</i>		
As. Projektanta:			
		Branża:	
		SANITARNA	
		Data:	
		grudzień 2012	
		Skala:	
		SCHEMAT	
		Rysunek Nr:	
		KD-PW-0-007	
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Budownictwa "CHODOR-PROJEKT" Sp. z o.o.			