


| | |
|-----------------|--------|
| Układ sieci | TN-S |
| Nap. znamionowe | 750V |
| Moc szczytowa: | 32,1kW |
| In: | 49,1A |
| Icc: | 6kA |

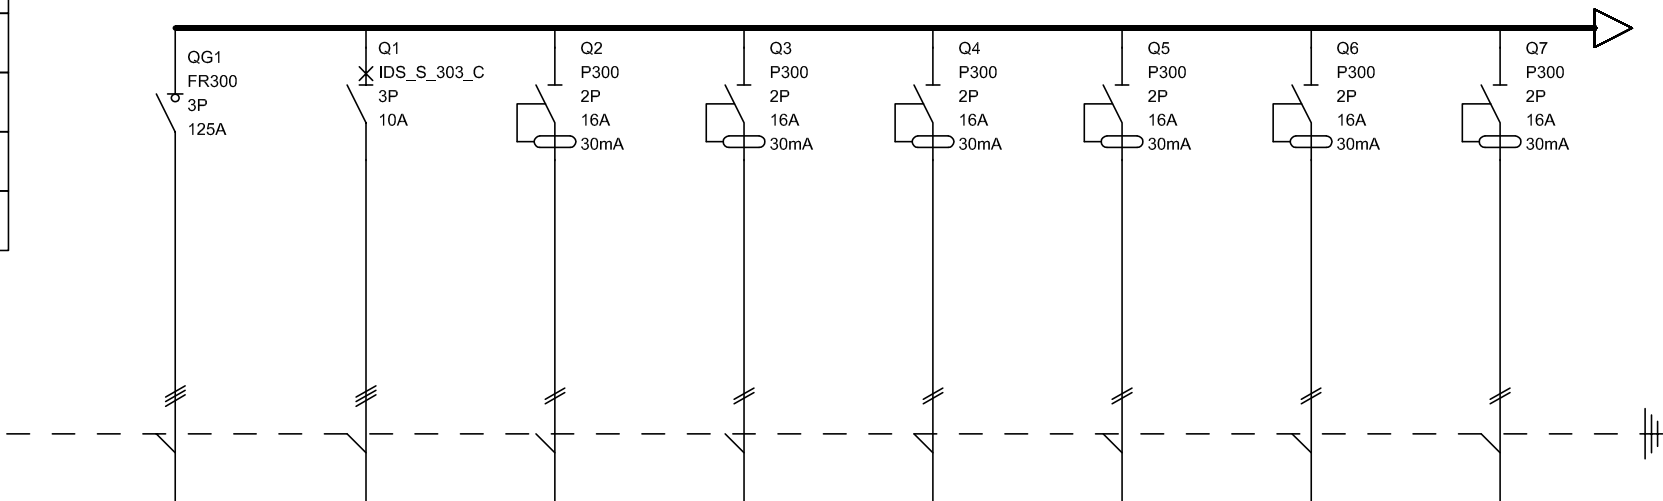

| Oznaczenia aparatów | QG1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Opis | Zasilanie tablicy z tablicy głównej budynku TG 3X400/230V, 50Hz | Zasilanie elektrycznej kuchni pomieszczenie socjalne 1.11 | Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody WC kobiet | Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody WC kobiet | Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody WC mężczyzn | Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody pomieszczenie socjalne 1.09 | Zasilanie elektrycznego podgrzewacza wody pomieszczenie socjalne 1.11 | Gniazda wtyczkowe 1-faz pomieszczenie nr 1.03 |
| Moc | 69,9 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Długość kabla / przewodu | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 29 | 30 | 10 |
| Przekrój kabla / przewodu | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Typ kabla | YKY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY | YDY |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY | | TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA TE1 - SCHEMAT - ark.1 | | | ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558 | |
| ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29 | | AUTORZY: inż Jacek Socha | NR UPR.: 79/82 | PODPIS: Krzysztof Windak | DATA: 11.2008 | SKALA: NR RYSUNKU: 08 |
| INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | | BRANŻA: ELEKTRYKA | | | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | |