Zbrojenie płyty przejściowej
Przekrój 1-1

Rysunek przedstawia zbrojenie płyty przejściowej przy osi 2.
Płyte przejściową przy osi 1 należy wykonać analogicznie.

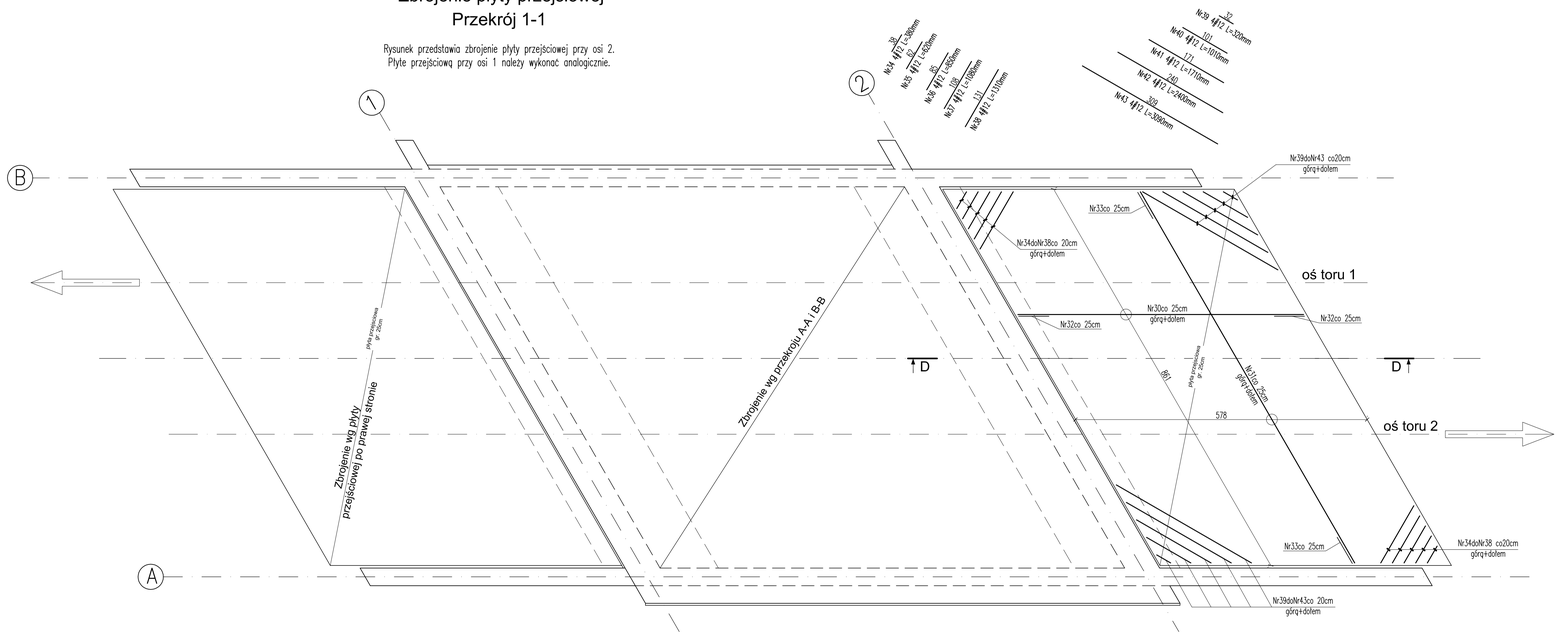

Zbrojenie dla 1 szt.

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	∅10	∅12	UWAGI
30	70	∅12	5700		399	
31	48	∅12	8480		407.04	
32	70	∅12	1350		94.5	
33	48	∅12	1320		63.36	
34	4	∅12	380		1.52	
35	4	∅12	620		2.48	
36	4	∅12	850		3.4	
37	4	∅12	1080		4.32	
38	4	∅12	1310		5.24	
39	4	∅12	320		1.28	
40	4	∅12	1010		4.04	
41	4	∅12	1710		6.84	
42	4	∅12	2400		9.6	
43	4	∅12	3090		12.36	
100	100	∅10	1300	130		
RAZEM wg średnic [m]				130	1015	
MASA 1mb [kg/m]				0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				80.2	901.3	
RAZEM wg gat. stali [kg]				981.5		

Masa całkowita dla 2szt.: 1963,0 kg

Zbrojenie płyty przejściowej
Przekrój D-D

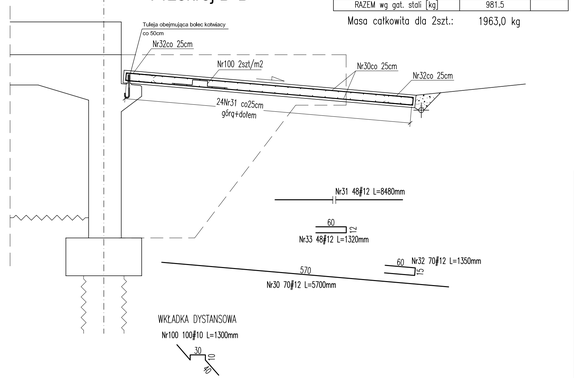

Beton: C35/45(B45) W-8;
Stal zbrojeniowa: B500SP
Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami szalunkowymi, oraz rysunkami branżowymi.
3. Otulina nominalna – 50 mm
4. Wymiary podano w [cm], jeżeli nie zaznaczono inaczej
5. Rzędne podano w [m].
5. Geometrię pretów podano w obrysie zewnętrznym.
6. Pręty dłuższe od 12m, łączyć przez spawanie.
7. Konstrukcje zabetonować od strony gruntu zabezpieczyc izolacją powłokową bitumiczną.
8. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.
9. W przypadku niezkreślenia wymogów dla innych rozwiązań, należących niniejszym opracowaniem, należy uzgodnić je każdorazowo z Inwestorem i Projektantem.
10. W razie wątpliwości co do zamierzeń i rozwiązań projektowych, detali lub wymiarów należy skontaktować się z Projektantem.
11. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami branżowymi.
12. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.
13. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.
14. Zaleca się systemowe stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Inwestor (Zamawiający):
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

Generalny Projektant:
BPB BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA Sp. z o.o.
25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65
tel.(0048-41) 3352800, fax. (0048-41) 3352843
http://www.b-p-b.pl
e-mail: office@b-p-b.pl

Inwestycja:
PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKĄ BYTOMKĄ
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU
TRAMWAJOWEGO NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W ZABRZU UL. BYTOMSKA - OBIEKT NR 46MT/4

	Imię i nazwisko: (specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. T. Bator (konstrukcyjno-budowlana)	KI-108/2002	
Sprawdzający:	mgr inż. P. Michalski (konstrukcyjno-budowlana)	KI-107/2002	
As. Projektanta:	mgr inż. P. Bator		
As. Projektanta:			

Treść rysunku: **Rysunek zbrojeniowy.**
Zbrojenie płyty przejściowej – przekroje: 1-1, D-D

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: KONSTRUKCJA
Data: wrzesień 2015
Skala: 1:50
Rysunek Nr: K-PW-013

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Budownictwa Sp. z o.o.